


Pose de carrelage sur peinture de sol

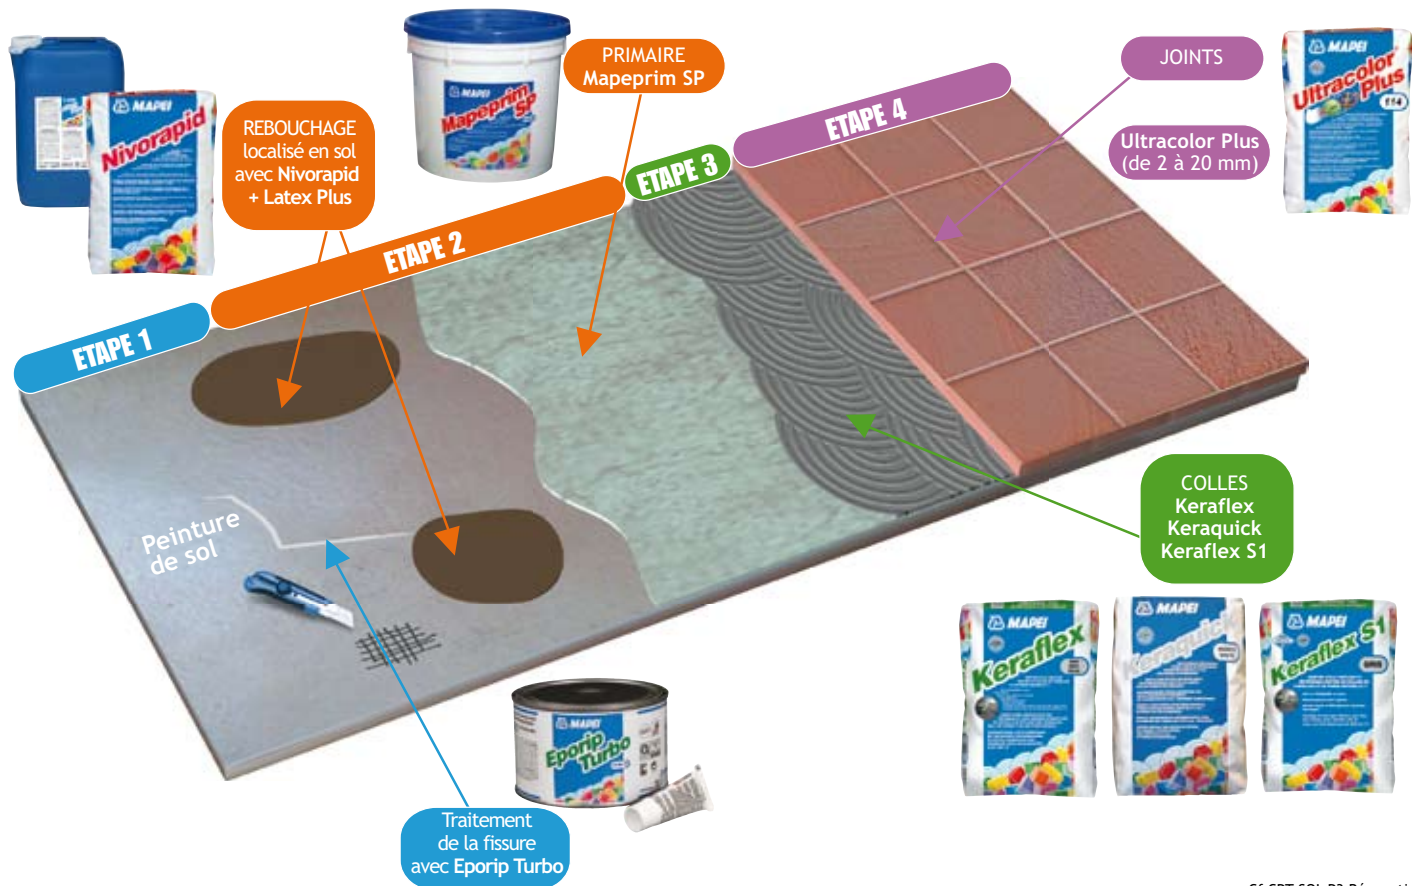

Cf CPT SOL P3 Rénovation.
Cahier du CSTB 3529 - V2 - Mai 2006

ETAPE 1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT



Examen visuel :

Recherche de fissures, de cloques, de décollements, de parties réparées, de zones écaillées.

Essai d'adhérence : il est réalisé grâce au test de quadrillage : la peinture est coupée au cutter sur une surface carrée de 10 x 10 mm au moins, de manière à former des carrés de 2 x 2 mm environ.

► Aucun défaut visuel constaté

Essai de quadrillage

Le résultat dépend du détachement des carrés de 2 x 2 mm du support. S'il reste au moins 80 % des carrés : la peinture peut être conservée. ► **ETAPE 2**

Si plus de 20 % des carrés se détachent : la peinture sera déposée.

► Défauts constatés

Si plusieurs zones écaillées sont repérées dans une pièce, la peinture est à déposer.
Si une seule zone est écaillée, on comptabilisera les surfaces incriminées :

- si elles représentent - de 10 % du total : un test de quadrillage sera réalisé.
- si elles représentent + de 10 % du total : déposer la totalité de la peinture de la pièce.

ETAPE 2

PRÉPARATION DU SUPPORT

Type de revêtement existant

- Peinture de sol

Types de préparation

Poncer (disque abrasif noir, meule carbure, brosse métallique) : la surface obtenue doit être rayée et mate

Dépoussiérer (aspirateur)

Ou

Lavage (lessive sodée + rinçage à l'eau) pour les locaux privés de surface < 20 m

Réparations localisées :

Rebouchage (jusqu'à 10 mm avec mortier colle)
Rebouchage avec produit spécifique rapide

ETAPE 3

COLLAGE

Modalités de collage

Mortier colle avec primaire adapté à la rénovation ou mortier colle sans primaire (selon certificat CSTB).

ETAPE 4

FINITION ET POINTS PARTICULIERS

Joint de dilatation existant

● Déposé et refait :
Les découpes de carreaux sont interdites au droit de ce nouveau joint.

Joint de fractionnement existant

● Sur ancien dallage et chape adhérente :
Les joints ne sont pas repris dans le nouveau revêtement.
● Sur chape ou dalle désolidarisée, dallage avec sol chauffant ou plancher :
Les joints doivent être respectés sans décalage sauf désolidarisation avec SPEC.
La peinture est déposée 15 cm de part et d'autre.

Pour les détails de mise en oeuvre des produits mentionnés, se référer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.fr