


# Pose de carrelage sur sols en résine coulée\*

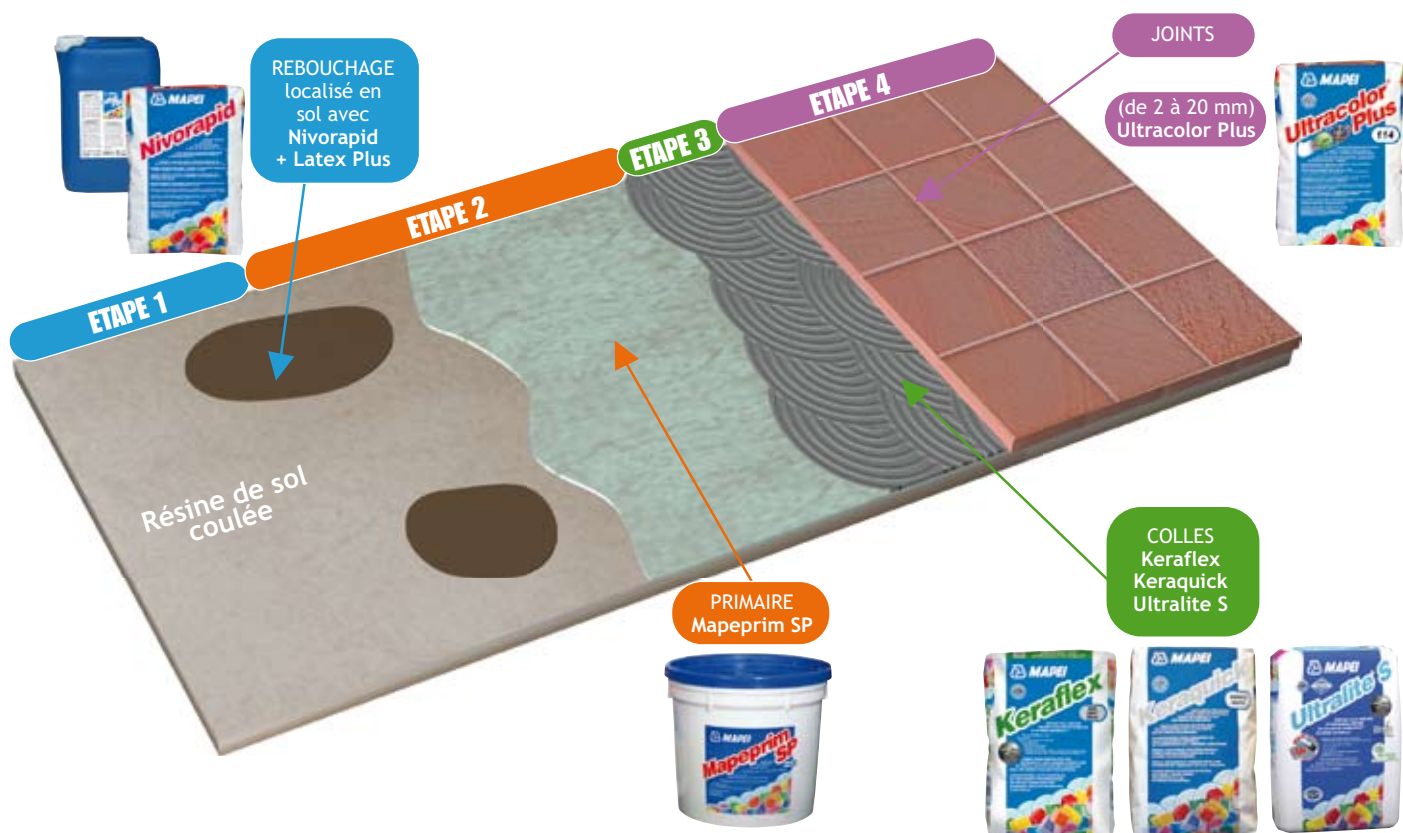

\* minimum 1 mm d'épaisseur, dans le cas contraire, voir la fiche Peinture de Sol

Cf CPT SOL P3 Rénovation.  
Cahier du CSTB 3529 - V2 - Mai 2006

## ETAPE 1 RECONNAISSANCE DU SUPPORT



### Examen visuel :

Recherche de fissures, de cloques, de décollements, de parties réparées, de zones écaillées.

**Essai d'adhérence :** il est réalisé avec des carreaux découpés au format 5 x 5 cm et collés après avoir primarisé le support.

### ➤ Aucun défaut visuel constaté

**Essai d'adhérence :** si le résultat est > à 0,5 MPa avec rupture cohésive ou 0,7 MPa\* dans les autres cas de ruptures : la résine sera conservée.

### ➤ ETAPE 2

\* Si le résultat donne des valeurs inférieures : la résine sera déposée.

### ➤ Défauts constatés

Si des défauts sont constatés lors de l'examen visuel, la totalité du revêtement de la pièce est déposée.

## ETAPE 2 PRÉPARATION DU SUPPORT

### Type de revêtement existant :

- Résine de sol (ayant au moins 1 mm d'épaisseur) conservée :

### Types de préparation

**Poncer** (disque abrasif noir, meule carbure, brosse métallique) : la surface obtenue doit être rayée et mate. **Dépoussiérer** (aspirateur).

- Résine de sol (ayant au moins 1 mm d'épaisseur) déposée :

### Types de préparation

La dépose de l'ancien sol en résine se fait au moyen d'un grenailage suivi d'un dépoussiérage.

## ETAPE 3 COLLAGE

### Modalités de collage

Il convient de choisir un primaire compatible avec la nature de la résine du sol. En cas de doute, il faudra tester le complexe (primaire + colle) pour valider la solution de collage envisagée.

On procédera alors à un essai d'adhérence comme décrit dans l'étape 1.

## ETAPE 4 FINITION ET POINTS PARTICULIERS

### Joint de dilatation existant

Déposé et refait :

Les découpes de carreaux sont interdites au droit de ce nouveau joint.

### Joint de fractionnement existant et périphérique

- Sur ancien dallage et chape adhérente :

Les joints ne sont pas repris dans le nouveau revêtement.

- Sur chape ou dalle désolidarisée, dallage avec sol chauffant ou plancher :

Les joints doivent être respectés sans décalage sauf désolidarisation avec SPEC.

Pour les détails de mise en oeuvre des produits mentionnés, se référer aux fiches techniques détaillées disponibles sur [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)